


БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАНЫ

**ӨФӨ РАЙОНЫ
МУНИЦИПАЛЬ РАЙОН
ХАКИМИӘТЕ**

450057, БР, Өфө к, Цюрупа урамы, 6
тел.: (347) 272-23-47, факс: (347) 273-49-71
E-mail: adm37@bashkortostan.ru



РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

**АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
УФИМСКИЙ РАЙОН**

450057, г. Уфа, ул. Цюрупы 6
тел.: (347) 272-23-47, факс: (347) 273-49-71
E-mail: adm37@bashkortostan.ru

5.12.2022 № 13590

На № 1846 от 30.11.2022
1138 15.08.2022

Главе сельского поселения
Зубовский сельсовет
муниципального района
Уфимский район
Республики Башкортостан
Г.А. Мусиной

selo-zubovo.ru@yandex.ru

Уважаемая Гузель Афхатовна!

Администрация муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан, рассмотрев Ваши обращения (вх. №1464-АСП от 30.11.2022 г. и вх. №966-АСП от 15.08.2022 г.) по вопросу приведения в рабочее состояние пожарных гидрантов находящихся на территории сельского поселения Зубовский сельсовет МР Уфимский район РБ, сообщает следующее.

Вопрос по включению мероприятий на выполнение работ по ремонту пожарных гидрантов, находящихся на территории сельского поселения Зубовский сельсовет МР Уфимский район РБ, будет рассмотрен при составлении плана мероприятий к программе «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан на 2023 год».

Заместитель
главы администрации

М.И. Гизетдинов

Галимов Р.В.
Хаерзаманов Н.В.
287-52-55

05.12.22



**ӨФӨ РАЙОНЫ
МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ
ЗУБОВ АУЫЛ СОВЕТЫ
АУЫЛ БИЛӘМӘҢЕ
ХАКИМИӘТЕ**

450520, Zubov ауылы, Үзәк урам, 77 й.
Тел.: 270-75-31, 270-76-95, тел./факс: 270-75-59
E-mail: selo-zubovo.ru@yandex.ru

**АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЗУБОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
УФИМСКИЙ РАЙОН**

450520, с. Zubovo, ул. Центральная, 77
Тел.: 270-75-31, 270-76-95, тел./факс: 270-75-59
E-mail: selo-zubovo.ru@yandex.ru

1846084.11.2022 г.

Заместителю главы
администрации
муниципального района
Уфимский район Республики
Башкортостан
Гизетдинову М.И.


Администрация сельского поселения Zubovский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан в соответствии с письмом ПСЧ-1 22 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС Главного управления (исх. от 15.07.2022 года № 33-274-14) просит провести работу по приведению в рабочее состояние пожарных гидрантов (приложение) находящихся на территории сельского поселения Zubovский сельсовет.

Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом, а также дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечения безопасности дорожного движения отнесены к полномочиям муниципальных районов.

Также Администрация СП Zubovский сельсовет сообщает, что ранее в Ваш адрес было направлено письмо исх. № 1138 от 15.08.2022г. о необходимости привести в рабочее состояние неисправные пожарные гидранты на территории СП Zubovский сельсовет. Ответа не поступало, работы не выполнены.

Приложение на 7 л. в 1 экз.

Глава сельского поселения



Г.А.Мусина

Тавлиярова Евгения Владимировна 8(347)2707531
Атнагулов Рамиль Радикович 8(347)2707511

[Signature]

БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАНЫ

ӨФӨ РАЙОНЫ
МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ
ЗУБОВ АУЫЛ СОВЕТЫ
АУЫЛ БИЛӘМӨҢЕ
ХАКИМИӘТЕ

450520, Zubov ауылы, Үзәк урам, 77 й.
Тел.: 270-75-31, 270-76-95, тел./факс: 270-75-59
E-mail: selo-zubovo.ru@yandex.ru



РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЗУБОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
УФИМСКИЙ РАЙОН

450520, с. Zubovo, ул. Центральная, 77
Тел.: 270-75-31, 270-76-95, тел./факс: 270-75-59
E-mail: selo-zubovo.ru@yandex.ru

№1138 от 15.08.2022 г.


Заместителю главы
администрации
муниципального района
Уфимский район
Республики Башкортостан
Гизетдинову М.И.

Администрация сельского поселения Zubovskiy сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан в соответствии с письмом ПСЧ-1 22 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС Главного управления (исх. от 15.07.2022 года № 33-274-14) просит провести работу по приведению в рабочее состояние пожарных гидрантов (приложение) находящихся на территории сельского поселения Zubovskiy сельсовет.

Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом, а также дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечения безопасности дорожного движения на них отнесены к полномочиям муниципальных районов.


Приложение на 2 л. в 1 экз.

Глава сельского поселения



Г.А. Мусина

Иванова А.И.
Сайсанов Р.Р.
(347) 270-75-43



Общество с ограниченной ответственностью «ИН Спектр»
Филиал ООО «УралСиб» в г. Уфа
ИНН 0270167154 / КПП 027001001 Р/Счет 40702815900830000411
Корр./счет 30101810300000000000770 В/К 0430073770 ОГРН 1100280000936
ОКПО 64141666 ОКРУГ 49013 ОКАТО 88401570000
ОКНМО 88701030 ОКФС 16 ОКФС 65 ОКВЗД-2001 45.2

Акт проверки пожарных гидрантов на водоотдачу

г. Уфа

«12» сентября 2022 г.

Наименование эксплуатирующей организации: Муниципальное автономное учреждение «Хозяйственное управление МР Уфимский район РБ» (далее – МАУ «Хозяйственное управление МР Уфимский район РБ»)

Наименование организации проводившей испытания: Общество с ограниченной ответственностью «ИН Спектр» (далее – ООО «ИН Спектр»)

Дата и время испытаний: 10.09.2022 г. в период с 10 ч. 00 мин. до 12 ч. 00 мин.

Комиссия в составе:

Председателя: заместитель директора ООО «ИН Спектр» Абдракипов И.Ф.

Члены комиссии: специалист МАУ «Хозяйственное управление МР Уфимский район РБ» Галиаскаров А.М.

Произвела проверку пожарных гидрантов на водоотдачу

На территории объекта: СП Zubovskiy sel'sovet MR Ufimskiy rayon RB,
расположенного по адресу: Республика Башкортостан, Уфимский район, п. Нижегородка,
п. Лебяжий, с. Zubovo

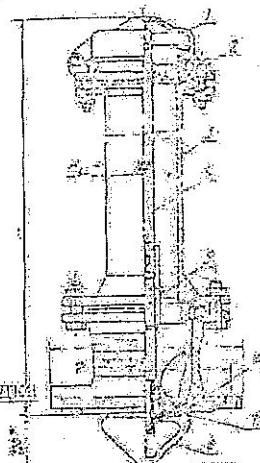


Схема пожарного гидранта по ГОСТ 5220-85.
1 – крышка; 2 – втулка; 3 – корпус; 4 – втулка; 5 – диффузор;
6 – седло; 7 – кольцо; 8 – ключ.

Список подлежащих проверке пожарных гидрантов

СП Zubovskiy sel'sovet MR Ufimskiy rayon RB				
№п/п	№ ПЧ	Населенный пункт	Адрес водонеточника	Вид водонеточника
1.	1 ПСЧ	п. Нижегородка	ул. Чапаева, 29/1 ПГ-1	K-110
2.	1 ПСЧ	п. Нижегородка	ул. Чапаева, 29/1 ПГ-2	K-110
3.	1 ПСЧ	п. Нижегородка	ул. Центральная, 31	K-110
4.	1 ПСЧ	п. Нижегородка	ул. Центральная, 25	K-110
5.	1 ПСЧ	п. Нижегородка	ул. Центральная, 13	K-110
6.	1 ПСЧ	п. Нижегородка	ул. Центральная, 6	K-110
7.	1 ПСЧ	п. Нижегородка	пер. ул. Новой - ул. Внешняя	K-110
8.	1 ПСЧ	п. Нижегородка	ул. Новая, 16	K-110
9.	1 ПСЧ	п. Нижегородка	ул. Низамутдинова, 16	K-110
10.	1 ПСЧ	п. Лебяжий	ул. Цветочная-Центральная, 26	T-100
11.	1 ПСЧ	п. Лебяжий	ул. Мира-Цветочная, 25	K-100

12.	1 ПСЧ	п. Лебяжий	ул. Цветочная, 2	К-110
13.	1 ПСЧ	п. Лебяжий	ул. Мира, 2	К-110
14.	1 ПСЧ	п. Лебяжий	ул. Центральная, 1	К-110
15.	1 ПСЧ	п. Лебяжий	Кран пожарный около водонапорной башни п. Лебяжий	К-110
16.	1 ПСЧ	с. Zubovo	ул. Мостовая, 8	К-110
17.	1 ПСЧ	с. Zubovo	ул. Аксакова, 19/1	К-110
18.	1 ПСЧ	с. Zubovo	ул. Звездная, 15	К-110
19.	1 ПСЧ	с. Zubovo	ул. Центральная, 1	К-110
20.	1 ПСЧ	с. Zubovo	ул. Центральная, 18	К-110
21.	1 ПСЧ	с. Zubovo	ул. Центральная, 36	К-110
22.	1 ПСЧ	с. Zubovo	ул. Центральная, 41	К-110
23.	1 ПСЧ	с. Zubovo	ул. Центральная, 59	К-110
24.	1 ПСЧ	с. Zubovo	ул. Центральная, 67	К-110
25.	1 ПСЧ	с. Zubovo	ул. Центральная, 154	К-110
26.	1 ПСЧ	с. Zubovo	ул. Центральная, 160	К-110
27.	1 ПСЧ	с. Zubovo	ул. Школьная, 4	К-110
28.	1 ПСЧ	с. Zubovo	ул. Школьная, 14	К-110
29.	1 ПСЧ	с. Zubovo	ул. Школьная, 20	К-110
30.	1 ПСЧ	с. Zubovo	На пересечении ул. Кольцевая - ул. Молодежная	К-100
31.	1 ПСЧ	с. Zubovo	Электрозаводская, 11	К-110
32.	1 ПСЧ	с. Zubovo	Электрозаводская, 11	К-110
33.	1 ПСЧ	с. Zubovo	Электрозаводская, 11	К-110
34.	1 ПСЧ	с. Zubovo	Электрозаводская, 11	К-110
35.	1 ПСЧ	с. Zubovo	Электрозаводская, 11	К-300
36.	1 ПСЧ	с. Zubovo	Электрозаводская, 11	К-300
37.	1 ПСЧ	с. Zubovo	Электрозаводская, 10А	К-110

При проверке пожарных гидрантов на водоотдачу выполнены следующие виды работ:

- уточнение состояния подъездов к пожарным гидрантам;
- уточнение размещения гидрантов в колодцах (должно обеспечивать свободную установку крышки колодца и открытие крышки гидранта и полное наворачивание пожарной колонки);
- уточнение наличия указателей, соответствие координат на указателе фактическому расположению пожарного гидранта;
- уточнение наличия и исправности люка и крышки колодца;
- уточнение целостности и исправности крышек и резьбы ниппеля, верхнего квадрата штанги и корпуса гидранта; наличие крышки-стойки гидранта;
- уточнение наличия воды в колодце, корпусе гидранта;
- уточнение крепления корпуса гидранта к подставке;
- уточнение герметичности клапана, легкость его открытия и закрытия;
- уточнение состояния резьбы на гидранте (путем накручивания пожарной колонки и определение пропускной способности (расход воды));
- уточнение вида и диаметра водовода на котором установлен пожарный гидрант.

При проведении испытаний на водоотдачу пожарных гидрантов выявлены следующие замечания:


Список неисправных пожарных гидрантов.

№ п/п	№ ПГ	Место-расположения	Вид неисправности
1	2	3	4
1.	ПГ б/н	с. Zubovo, ул.	низко расположен стойка пожарного гидранта, при

		Мостовая, 8		наворачивании колонки пожарной невозможно подключить напорно-всасывающие и напорные рукава
2.	ПГ 6/н	с. Зубово, Аксакова, 19/1	ул.	по данному адресу – отсутствует пожарный гидрант, не найден
3.	ПГ 6/н	с. Зубово, Центральная, 41	ул.	низко расположен стояк пожарного гидранта, при наворачивании колонки пожарной невозможно подключить напорно-всасывающие и напорные рукава
4.	ПГ 6/н	с. Зубово, Центральная, 67	ул.	низко расположен стояк пожарного гидранта, при наворачивании колонки пожарной невозможно подключить напорно-всасывающие и напорные рукава
5.	ПГ 6/н	с. Зубово, Школьная, 14	ул.	по данному адресу – отсутствует пожарный гидрант, не найден
6.	ПГ 6/н	с. Зубово, Центральная, 1	ул.	по данному адресу – отсутствует пожарный гидрант, не найден
7.		п. Лебяжий, край пожарный колодез водонапорной башни		не является пожарным гидрантом. Фактически в водонапорную башню врезан шаровый кран с отводом воды в колодец установленный возле данной башни. Использовать данный колодец в целях забора воды пожарными автомобилями не представляется возможным ввиду отсутствия подъездных путей к данному колодезю, а также обозначения места расположения водозабора.

Проверка пожарных гидрантов на водоотдачу произведена 10.09.2022 г. в период с 10 ч. 00 мин. по 12 ч. 00 мин. по местному времени. Показатели водоотдачи и заключение указаны в протоколе испытаний.

Заместитель директора ООО «ИТ Спектр»



Абдрахманов И.Ф.



Общество с ограниченной ответственностью «ИН Спектр»
 Филиал ОАО «УралСиб» в г. Уфе
 ИНН 0276167164 / КПП 027601001 Р/сч. 40702610900830000411
 Корр./сч. 30101810800000000770 БИК 0445073770 ОГРН 11602800068938
 ОКПО 64141466 ОКОГУ 45013 ОКАТО 80301390000
 ОКПО 64141466 ОКФС 16 ОКОПФ 65 ОКЗЭД 2001 45.2

Протокол проверки пожарных гидрантов на водоотдачу

«12» сентября 2022 г.

г. Уфа

Наименование эксплуатирующей организации: Муниципальное автономное учреждение «Хозяйственное управление МР Уфимский район РБ» (далее – МАУ «Хозяйственное управление МР Уфимский район РБ»)

Наименование организации проводившей испытания: Общество с ограниченной ответственностью «ИН Спектр» (далее – ООО «ИН Спектр»)

Дата и время испытаний: 10.09.2022 г. в период с 10 ч. 00 мин. по 12 ч. 00 мин.

Комиссия в составе:

Председателя: заместитель директора ООО «ИН Спектр» Абдракипов И.Ф.

Члены комиссии: специалист МАУ «Хозяйственное управление МР Уфимский район РБ» Галиаскаров А.М.

Произвела проверку пожарных гидрантов на водоотдачу

На территории объекта СП Зубовский сельсовет МР Уфимский район РБ,
 расположенного по адресу: Республика Башкортостан, Уфимский район, п. Нижегородка
п. Дебарный, с. Зубово

Результаты испытаний приведены в таблице №1

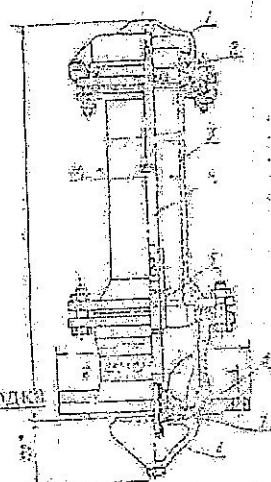


Схема по стандарту ГОСТ 3224-85
 1 – ручка; 2 – рукоятка; 3 – корпус; 4 – насадка; 5 – пистолет;
 6 – седло; 7 – уплотнитель; 8 – прокладка

Таблица №1

№ п/п	№ ПГ	Место расположения	Диаметр и вид сети, (мм)	Давление в сети, МПа	Диаметр насадка, мм	Количество подаваемых стволов и их расход, л/с			фактический расход воды из гидранта, л/с
						1	2	3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	ПГ 6/н	п. Нижегородка, ул. Чалаева, 29/1 ПГ-1	110/К	0,25	16	4,4	4,4	4,4	13,2
2.	ПГ 6/н	п. Нижегородка, ул. Чалаева, 29/1 ПГ-2	110/К	0,35	16	5,2	5,2	5,2	15,6
3.	ПГ 6/н	п. Нижегородка, ул. Центральная, 31	110/К	0,35	16	5,2	5,2	5,2	15,6
4.	ПГ 6/н	п. Нижегородка, ул. Центральная, 25	110/К	0,35	16	5,2	5,2	5,2	15,6
5.	ПГ 6/н	п. Нижегородка, ул. Центральная, 13	110/К	0,25	16	4,4	4,4	4,4	13,2
6.	ПГ 6/н	п. Нижегородка, ул. Центральная, 6	110/К	0,35	16	5,2	5,2	5,2	15,6
7.	ПГ 6/н	п. Нижегородка, пер. ул. Нега - ул.	110/К	0,35	16	5,2	5,2	5,2	15,6

		Вишневая							
8.	ПГ б/н	п. Нижегородка, ул. Невая, 16	110/К	0,35	16	5,2	5,2	5,2	15,6
9.	ПГ б/н	ул. Низамутдинова, 16	110/К	0,35	16	5,2	5,2	5,2	15,6
10.	ПГ б/н	п. Лебяжий, ул. Цветочная-Центральная, 26	110/Т	0,25	16	4,4	4,4	4,4	13,2
11.	ПГ б/н	п. Лебяжий, ул. Мира-Центральная, 25	160/К	0,35	16	5,2	5,2	5,2	15,6
12.	ПГ б/н	п. Лебяжий, ул. Цветочная, 2	110/К	0,35	16	5,2	5,2	5,2	15,6
13.	ПГ б/н	п. Лебяжий, ул. Мира, 2	110/К	0,35	16	5,2	5,2	5,2	15,6
14.	ПГ б/н	п. Лебяжий, ул. Центральная, 1	110/К	0,35	16	5,2	5,2	5,2	15,6
15.		п. Лебяжий, кран пожарный около водонапорной башни		-	-	-	-	-	-
16.	ПГ б/н	с. Zubovo, ул. Мостовая, 8	110/К	-	-	-	-	-	-
17.	ПГ б/н	с. Zubovo, ул. Аксакова, 19/1	110/К	-	-	-	-	-	-
18.	ПГ б/н	с. Zubovo, ул. Звездная, 15	110/К	0,35	16	5,2	5,2	5,2	15,6
19.	ПГ б/н	с. Zubovo, ул. Центральная, 1	110/К	0,35	-	-	-	5,2	-
20.	ПГ б/н	с. Zubovo, ул. Центральная, 18	110/К	0,35	16	5,2	5,2	5,2	15,6
21.	ПГ б/н	с. Zubovo, ул. Центральная, 36	110/К	0,35	16	5,2	5,2	5,2	15,6
22.	ПГ б/н	с. Zubovo, ул. Центральная, 41	110/К	-	-	-	-	-	-
23.	ПГ б/н	с. Zubovo, ул. Центральная, 59	110/К	0,35	16	5,2	5,2	5,2	15,6
24.	ПГ б/н	с. Zubovo, ул. Центральная, 67	110/К	-	-	-	-	-	-
25.	ПГ б/н	с. Zubovo, ул. Центральная, 154	110/К	0,35	16	5,2	5,2	5,2	15,6
26.	ПГ б/н	с. Zubovo, ул. Центральная, 160	110/К	0,35	16	5,2	5,2	5,2	15,6
27.	ПГ б/н	с. Zubovo, ул. Школьная, 4	110/К	0,35	16	5,2	5,2	5,2	15,6
28.	ПГ б/н	с. Zubovo, ул. Школьная, 14	110/К	-	-	-	-	-	-
29.	ПГ б/н	с. Zubovo, ул. Школьная, 20	110/К	0,35	16	5,2	5,2	5,2	15,6
30.	ПГ б/н	с. Zubovo, на пересечении ул. Кольцевой - ул. Молодежная	100/К	0,35	16	5,2	5,2	5,2	15,6
31.	ПГ б/н	с. Zubovo, Электрозаводская, 11	110/К	0,35	16	5,2	5,2	5,2	15,6
32.	ПГ б/н	с. Zubovo, Электрозаводская, 11	110/К	0,35	16	5,2	5,2	5,2	15,6
33.	ПГ б/н	с. Zubovo, Электрозаводская, 11	110/К	0,35	16	5,2	5,2	5,2	15,6
34.	ПГ б/н	с. Zubovo, Электрозаводская, 11	110/К	0,35	16	5,2	5,2	5,2	15,6
35.	ПГ б/н	с. Zubovo, Электрозаводская, 11	300/К	0,40	16	5,5	5,5	5,5	16,5
36.	ПГ б/н	с. Zubovo, Электрозаводская, 11	300/К	0,40	16	5,5	5,5	5,5	16,5

		Электропроводка, 11							
37.	ПГ б/н	с. Зубово, Электропроводка, 10А	110/К	0,25	16	4,4	4,4	4,4	13,2

Примечание: испытания пожарных гидрантов на водоотдачу произведены 10.09.2022 г. в период с 10 ч. 00 мин. по 12 ч. 00 мин. по местному времени. По результатам испытаний указаны в таблице показатели на момент проверки.

Заключение

Пожарные гидранты обеспечены свободным подъездом и местом для установки пожарного автомобиля, на момент проверки 10.09.2022 г. находятся в технически исправном состоянии, за исключением неисправных пожарных гидрантов указанных в акте проверки. Показатели водоотдачи на момент проверки 10.09.2022 г. указаны в табл. 1.


МАУ «Хозяйственное управление МР Уфимский район РБ» рекомендовано разработать инструкции по повышению эффективности работы управляющих организаций на балансе которых находятся водопроводные сети с целью координации и упорядочения действий по повышению давления в водопроводной сети на случай пожара. Данные инструкции довести до ответственных должностных лиц.

МАУ «Хозяйственное управление МР Уфимский район РБ» рекомендовано обозначить направление движения к источникам противопожарного водоснабжения указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электропитания и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.

МАУ «Хозяйственное управление МР Уфимский район РБ» рекомендовано в дальнейшем содержать пожарные гидранты согласно ГОСТ 12.4.009-83 п. 2.4.4. (крышки люков колодцев подземных пожарных гидрантов должны быть очищены от грязи, льда, снега; в холодный период утеплены, а стояк освобожден от воды).

МАУ «Хозяйственное управление МР Уфимский район РБ» рекомендовано внести в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты информацию о результатах проверки на водоотдачу пожарных гидрантов размещенных на территории СП Зубовский сельсовет МР Уфимский район РБ, расположенного по адресу: Республика Башкортостан, Уфимский район, п. Нижегородка, п. Лебяжий, с. Зубово

Заместитель директора ООО «ИН Спектр»

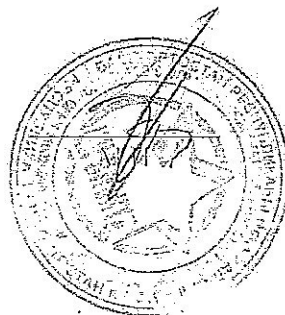

Абдрахманов И.Ф.