



Общество с Ограниченной Ответственностью "ИН Спектр"
 Филиал ОАО "УралСиб" в г. Уфе
 ИНН 0278167154 / КПП 027801001 Р/счет 40702810900830000411
 Корр./счет 30101810600000000770 БИК 048073770 ОГРН 1100280008938
 ОКПО 64141655 ОКОГУ 49013 ОКАТО 80401390000
 ОКМО 80701000 ОКФС 16 ОКОФ 65 ОКВЭД-2001 45.2

Протокол проверки пожарных гидрантов на водоотдачу

г. Уфа

«15» июня 2022 г.

Наименование эксплуатирующей организации: Муниципальное автономное учреждение «Хозяйственное управление МР Уфимский район РБ» (далее – МАУ «Хозяйственное управление МР Уфимский район РБ»)

Наименование организации проводившей испытания Общество с ограниченной ответственностью «ИН Спектр» (далее – ООО «ИН Спектр»)

Дата и время испытаний 15.06.2022 г. в период с 10 ч. 00 мин. по 12 ч. 00 мин


Комиссия в составе:

Председателя: заместитель директора ООО «ИН Спектр» Абдракипов И.Ф.

Члены комиссии: начальник отдела ресурсного обеспечения МАУ «Хозяйственное управление МР Уфимский район РБ» Хабибуллин А.М.

Произвела проверку пожарных гидрантов на водоотдачу

На территории объекта СП Zubovskiy sel'sovet MР Ufimskiy rayon RB.
расположенного по адресу: Республика Башкортостан, Уфимский район, п. Нижегородка
п. Лебяжий, с. Zubovo

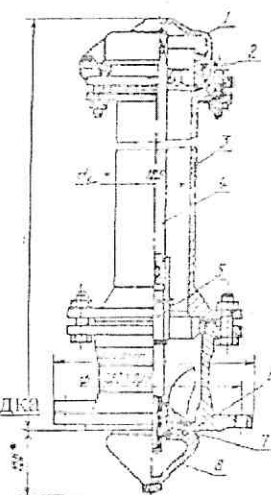

Результаты испытаний приведены в таблице №1

Схема пожарного гидранта по ГОСТ 8220-85

1 – крышка; 2 – ниппель; 3 – корпус; 4 – штанга; 5 – шпилька;
 6 – седло; 7 – колено; 8 – кранчик

Таблица № 1

№ п/п	№ ПГ	Место расположения	Диаметр и вид сети, (мм)	Давление в сети, МПа	Диаметр насадка, мм	Количество подаваемых стволов и их расход, л/с			Фактический расход воды из гидранта, л/с
						1	2	3	
1	2	3	4	5	6	7			8
1.	ПГ б/н	п. Нижегородка, ул. Чапаева, 29/1 ПГ-1	110/К	0,35	16	5,2	5,2	5,2	15,6
2.	ПГ б/н	п. Нижегородка, ул. Чапаева, 29/1 ПГ-2	110/К	0,35	16	5,2	5,2	5,2	15,6
3.	ПГ б/н	п. Нижегородка, ул. Центральная, 31	110/К	0,35	16	5,2	5,2	5,2	15,6
4.	ПГ б/н	п. Нижегородка, ул. Центральная, 25	110/К	0,35	16	5,2	5,2	5,2	15,6
5.	ПГ б/н	п. Нижегородка, ул. Центральная, 13	110/К	0,35	16	5,2	5,2	5,2	15,6
6.	ПГ б/н	п. Нижегородка, ул. Центральная, 6	110/К	0,35	16	5,2	5,2	5,2	15,6
7.	ПГ б/н	п. Нижегородка, пер. ул. Новая - ул. Внешняя	110/К	0,35	16	5,2	5,2	5,2	15,6

8.	ПГ б/н	п. Нижегородка, ул. Новая, 16	110/К	0,35	16	5,2	5,2	5,2	15,6
9.	ПГ б/н	ул. Низамутдинова, 16	110/К	0,35	16	5,2	5,2	5,2	15,6
10.	ПГ б/н	п. Лебяжий, ул. Цветочная-Центральная, 26	110/Т	0,25	16	4,4	4,4	4,4	13,2
11.	ПГ б/н	п. Лебяжий, ул. Мира-Цветочная, 25	100/К	0,35	16	5,2	5,2	5,2	15,6
12.	ПГ б/н	п. Лебяжий, ул. Цветочная, 2	110/К	0,35	16	5,2	5,2	5,2	15,6
13.	ПГ б/н	п. Лебяжий, ул. Мира, 2	110/К	0,35	16	5,2	5,2	5,2	15,6
14.	ПГ б/н	п. Лебяжий, ул. Центральная, 1	110/К	0,35	16	5,2	5,2	5,2	15,6
15.		п. Лебяжий, кран пожарный около водонапорной башни		-	-	-	-	-	-
16.	ПГ б/н	с. Zubovo, ул. Мостовая, 8	110/К	-	-	-	-	-	-
17.	ПГ б/н	с. Zubovo, ул. Аксакова, 19/1	110/К	-	-	-	-	-	-
18.	ПГ б/н	с. Zubovo, ул. Звездная, 15	110/К	0,35	16	5,2	5,2	5,2	15,6
19.	ПГ б/н	с. Zubovo, ул. Центральная, 1	110/К	0,35	-	-	-	5,2	-
20.	ПГ б/н	с. Zubovo, ул. Центральная, 18	110/К	0,35	16	5,2	5,2	5,2	15,6
21.	ПГ б/н	с. Zubovo, ул. Центральная, 36	110/К	0,35	16	5,2	5,2	5,2	15,6
22.	ПГ б/н	с. Zubovo, ул. Центральная, 41	110/К	-	-	-	-	-	-
23.	ПГ б/н	с. Zubovo, ул. Центральная, 59	110/К	0,35	16	5,2	5,2	5,2	15,6
24.	ПГ б/н	с. Zubovo, ул. Центральная, 67	110/К	-	-	-	-	-	-
25.	ПГ б/н	с. Zubovo, ул. Центральная, 154	110/К	0,35	16	5,2	5,2	5,2	15,6
26.	ПГ б/н	с. Zubovo, ул. Центральная, 160	110/К	0,35	16	5,2	5,2	5,2	15,6
27.	ПГ б/н	с. Zubovo, ул. Школьная, 4	110/К	0,35	16	5,2	5,2	5,2	15,6
28.	ПГ б/н	с. Zubovo, ул. Школьная, 14	110/К	-	-	-	-	-	-
29.	ПГ б/н	с. Zubovo, ул. Школьная, 20	110/К	0,35	16	5,2	5,2	5,2	15,6
30.	ПГ б/н	с. Zubovo, на пересечении ул. Кольцевая - ул. Молодежная	100/К	0,35	16	5,2	5,2	5,2	15,6
31.	ПГ б/н	с. Zubovo, Электрозаводская, 11	110/К	0,35	16	5,2	5,2	5,2	15,6
32.	ПГ б/н	с. Zubovo, Электрозаводская, 11	110/К	0,35	16	5,2	5,2	5,2	15,6
33.	ПГ б/н	с. Zubovo, Электрозаводская, 11	110/К	0,35	16	5,2	5,2	5,2	15,6
34.	ПГ б/н	с. Zubovo, Электрозаводская, 11	110/К	0,35	16	5,2	5,2	5,2	15,6
35.	ПГ б/н	с. Zubovo, Электрозаводская, 11	300/К	0,40	16	5,5	5,5	5,5	16,5
36.	ПГ б/н	с. Zubovo, Электрозаводская, 11	300/К	0,40	16	5,5	5,5	5,5	16,5

37.	ПГ 6/н	с. Зубово, Электрозаводская, 10А	110/К	0,35	16	5,2	5,2	5,2	15,6
-----	--------	-------------------------------------	-------	------	----	-----	-----	-----	------

Примечание: испытание пожарных гидрантов на водоотдачу произведены 15.06.2022 г. в период с 10 ч. 00 мин. по 12 ч. 00 мин. по местному времени. Показатели водоотдачи указанные в таблице актуальны на момент проверки.

Заключение

Пожарные гидранты обеспечены свободным подъездом и местом для установки пожарного автомобиля, на момент проверки 15.06.2022 г. находятся в технически исправном состоянии, за исключением неисправных пожарных гидрантов указанных в акте проверки. Показатели водоотдачи на момент проверки 15.06.2022 г. указаны в табл. 1.

МАУ «Хозяйственное управление МР Уфимский район РБ» рекомендовано разработать инструкции по повышению эффективности работы управляющих организаций на балансе которых находятся водопроводные сети с целью координации и упорядочения действий по повышению давления в водопроводной сети на случай пожара. Данные инструкции довести до ответственных должностных лиц.

МАУ «Хозяйственное управление МР Уфимский район РБ» рекомендовано обозначить направление движения к источникам противопожарного водоснабжения указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.

МАУ «Хозяйственное управление МР Уфимский район РБ» рекомендовано в дальнейшем содержать пожарные гидранты согласно ГОСТ 12.4.009-83 п. 2.4.4. (крышки люков колодцев подземных пожарных гидрантов должны быть очищены от грязи, льда, снега; в холодный период утеплены, а сток освобожден от воды).

МАУ «Хозяйственное управление МР Уфимский район РБ» рекомендовано внести в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты информацию о результатах проверки на водоотдачу пожарных гидрантов размещенных на территории СП Зубовский сельсовет МР Уфимский район РБ, расположенного по адресу: Республика Башкортостан, Уфимский район, п. Нижегородка, п. Леблкий, с. Зубово

Заместитель директора ООО «ИН Спектр»



Абдракипов И.Ф